



**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**  
INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRIJO

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA  
OBČINE MEDVODE,  
JANUAR 2022**

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-1

Ljubljana, februar 2022





**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**  
INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRIJO

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-1

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA  
OBČINE MEDVODE,  
JANUAR 2022**

Ljubljana, februar 2022

  
1  
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

2 Direktor:



dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20211111, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© **ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.



Elektroinštitut Milan Vidmar

Naročnik: OBČINA MEDVODE  
Oddelek za okolje, prostor in razvoj  
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 MEDVODE

Projekt: Izvajanje dejavnosti v okviru obravnavanja kakovosti zunanjega zraka v Občini Medvode za leto 2022

Naročilo: Pogodba: 354-5/2022

Odgovorna oseba: Eva TEHOVNIK DROBNIČ, mag. geogr.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Oddelek za okolje  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 222229

Projekt: 222229-IMI: Monitoring kakovosti zraka v občini Medvode

Vodje projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 222229-IMI-R

Naloga: 222229-IMI-R-1

Naslov: Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema občine Medvode, januar 2022

Oznaka dokumenta: 222229-IMI-R-1

Datum izdelave: februar 2022

Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji:

mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.

Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.

Erik MARČENKO, dipl. inž. str.

Branka HOFER, gim. mat.


Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. teh.

Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.

Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.

Janez JAMŠEK, str. teh.

Vodja oddelka:  
  
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



Elektroinštitut Milan Vidmar



## KAZALO VSEBINE

<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>VPOGLED V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>POVEZETK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>ZAKONODAJA</b>	<b>5</b>
<b>2.4</b>	<b>NADZOR SKLADNOSTI MERITEV</b>	<b>5</b>
<b>2.5</b>	<b>PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>REZULTATI MERITEV</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI</b>	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA</b>	<b>10</b>
3.2.1	Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH	10
3.2.2	Prašni delci: PM <sub>10</sub>	25
<b>3.3</b>	<b>METEOROLOŠKE MERITVE</b>	<b>28</b>
3.3.1	Pregled temperature	28
3.3.2	Pregled hitrosti in smeri vetra	30
<b>4</b>	<b>ZAKLJUČEK</b>	<b>33</b>



Elektroinštitut Milan Vidmar



## 1 UVOD

Vnosi različnih plinov v zrak zaradi naravnih pojavov ali naših dejavnosti spremenijo naravno ravnotežje snovi in aerosolov v zraku. Narava je posebej občutljiva na vnose različnih plinov in aerosolov v najnižji plasti troposfere in sicer ob površju zemlje. Čeprav so vnesene količine v primerjavi s celotno količino zraka lahko zelo majhne, se zaradi različnih dejavnikov lahko krajevno ali regionalno pojavijo povečane količine posameznih onesnaževal zraka.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolj nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida le okrog 0,035%. Tak zrak pojmuje kot čist zrak. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku oziroma aerosoli.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Občina Medvode se je z namenom spremljanja parametrov kakovosti zraka odločila vzpostaviti merilni sistem kakovosti zraka in s tem zagotoviti redni nadzor in obveščanje javnosti o koncentracijah spojin PAH. V letošnjem letu bo ta sistem nadgrajen z opremo za spremljanje prašnih delcev aerobnega premera do 10 mikrometrov.

Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažilih, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;

Sprotne vrednosti koncentracij PAH in PM<sub>10</sub> v zunanjem zraku in meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani občine Medvode [<http://www.medvode.okolje.info/>].



Elektroinštitut Milan Vidmar

## 2 VPOGLED V SISTEM MERITEV V OBČINI MEDVODE


Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z učinkovito zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem *Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami)* v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja, kar je ena izmed nalog AMP Medvode.

### 2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo onesnažil v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov kot so vertikalni profil vetra in temperature, smer in hitrost vetra, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količino padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko onesnažila potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.

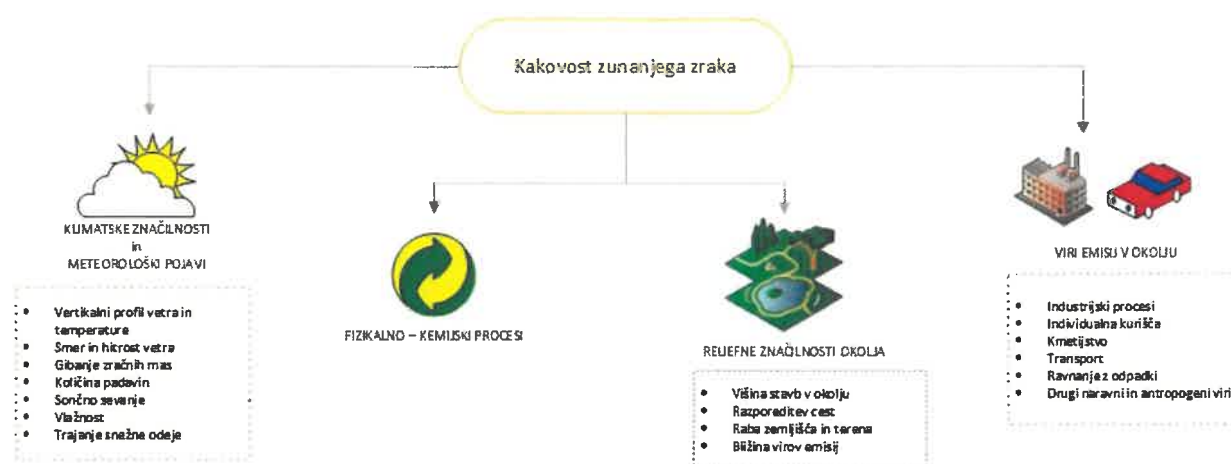

Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

## 2.2 POVEZETK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA

Občina se je na podlagi predhodnih meritev odločila vzpostaviti trajne meritve PAH.

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tolpe sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Zato se je občina Medvode v letu 2018 odločila nadgraditi AMP z meritvami PM<sub>10</sub>.

Literatura navaja posledice teh snovi v zunanjem zraku:

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
<p><b>Policiklični aromatski ogljikovodik (PAH)</b> so ogljikovodiki - organske spojine, ki vsebujejo samo ogljik in vodik - sestavljeni so iz večih aromatičnih obročev (organski obroči, v katerih se elektroni delokalizirajo).</p>	
<p><b>1. Benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)</b> je pri sobni temperaturi hlapna organska spojina brez barve, ki se nahaja v naftnih derivatih. Pomemben vir pa je tudi petrokemična industrija in različni procesi izgorevanja.</p>	<p>Benzen je rakotvorna snov in sodi v prvo skupino rakotvornih snovi po klasifikaciji Mednarodne Agencije za Raziskavo Rakotvornih Snovi.</p>
<p><b>2. Toluen (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>)</b> je derivat benzena. Je bistra, v vodi netopna in hlapna tekočina z značilnim aromatskim vonjem ter se uporablja v industriji za sintezo drugih spojin.</p>	<p>Ima akutne in kronične učinke na centralni živčni sistem. Povzroči lahko tudi počasnejši razvoj človeškega telesa in ima vplive na razmnoževanje.</p> <p>Spada v skupino onesnaževal, ki povzročajo nastanek smoga.</p>
<p><b>3. Meta &amp; Para ksilen; Orto ksilen</b> Ksilen ima tri izomere dimetilbenzena. Izomere razlikujemo z označb orto, meta in para, ki določajo, na kateri C-atom (benzenovega obroča) je vezan. Uporablja se v kemični industriji kot topilo, predvsem pri proizvodnji plasten in poliestra oblačil.</p>	<p>Krajša izpostavljenost ksilenom povzročata draženje kože, oči, nosu in grla. V zadostnih količinah ima vpliv na centralni živčni sistem. Dolgotrajna izpostavljenost pa ima vpliv na živčni sistem.</p>
<p><b>4. Etilbenzen</b> Glavni vir je naftna industrija in uporaba nafte. Je zelo hlapna spojina in se jo v večini pričakuje v zraku.</p>	<p>Meja toksičnosti etilbenzena je zelo nizka. V človeku se nalaga v maščobi in se izloča z urinom.</p>
<p><b>Delci PM<sub>10</sub></b> So sestavljeni iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora (tvorijo se pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku, kot SO<sub>2</sub> ali NO<sub>2</sub>). Glavni vir je izgorevanje pri transportu, kuriščih in industriji. Naravni viri vključujejo prah, ki ga prenaša veter, morska sol, cvetni prah in talni delci.</p>	<p>PM<sub>10</sub> delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževali. Zaradi njihove majhnosti lahko penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolevnost za boleznimi dihal in kardiovaskularnih bolezni.</p> <p>Črni ogljik, ki je najmanjši del prašnih delcev, vpliva na spremembo podnebja. Sekundarni PM vsebujejo sulfat, nitrat in amonij, tvorjen iz SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> in NH<sub>3</sub>, ki so glavni nosilci zakisljevanja in evtrofikacije.</p>

## 2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: *Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS št. 9/11 in 8/15)* in *Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami)*. Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi *Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami)*, ki sta v skladu z *Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo*. V letu 2007 je bila sprejeta tudi *Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami)*, ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Mejne vrednosti za delce PM<sub>10</sub>:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost (µg/m <sup>3</sup> )	Priporočila po WHO (µg/m <sup>3</sup> )
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	50
Koledarsko leto	40	20

Mejne vrednosti za benzen:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost (µg/m <sup>3</sup> )	Priporočila po WHO (µg/m <sup>3</sup> )
Koledarsko leto	5	Je karcinogen, zato ga WHO v ozračju odsvetuje

## 2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV


Izkazan je nadzor nad stanjem merilne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrževanje, servisni posegi in zamenjave potrošnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezne kakovosti, če:

- je skladno s priložo 1 *Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS št.: 55/2011 s spremembami)* zagotovljena 90% razpoložljivost;
- je zagotovljeno uspešno preverjanje delovanja merilne opreme;
- so zagotovljena uspešna dvotočkovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora predstavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo so merilni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami *Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanje zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami)*.

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku,
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja,
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev
- četrti nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.

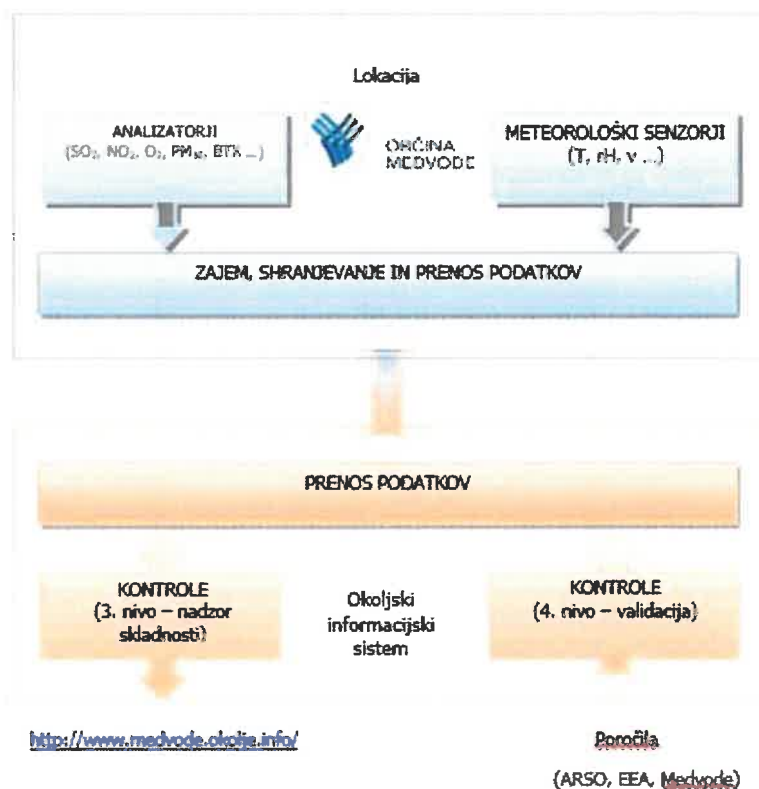

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem sistemu

## 2.5 PODATKI O AVTOMATSKI MERILNI POSTAJI

Z avtomatsko merilno postajo, ki je v lasti občine Medvode, upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, ki prav tako zagotavlja kakovost meritev, upravlja z končno obdelavo rezultatov in potrjuje njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
<b>AMP Medvode</b>	346 m	454441.58	111387.94



Slika: Lokacija AMP Medvode (Vir: Google Earth, 2019)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravlja po naslednji standardni preskusni metodi:

- SIST EN 16450:2017 - Zunanji zrak - Avtomatski merilni sistemi za merjenje koncentracije delcev ( $PM_{10}$ ;  $PM_{2,5}$ )
- SIST EN 14662-3:2016 – Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije benzena – 3. del: Avtomatsko vzorčenje s prečrpavanjem in določanje s plinsko kromatografijo na kraju samem (in situ).

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Merjeni parametri kakovosti zraka					
	Benzen	Toluen	M&P ksilen	Etilbenzen	O-ksilen	PM <sub>10</sub>
<b>AMP Medvode</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/11 s spremembami).

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Meteorološki parametri	
	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra
<b>AMP Medvode</b>	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritve hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z uporovim termometrom.



### 3 REZULTATI MERITEV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrževalna dela in testi, ki so bili narejeni v prejšnjem mesecu na merilnikih in merilni postaji. Za vzpostavitev merilnega sistema, ki je verodostojen je spremljanje stanja in vzdrževanja merilnika nujno. S tem se namreč zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritev.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je podana frekvenčna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani še roža vetrov (levo) in roža onesnaženja (desno).

#### 3.1 VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI

Merilno mesto Medvode je opremljeno za trajen monitoring kakovosti zunanega zraka. Merilno mesto je v lasti občine Medvode, z njim pa upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilno mesto ima ustrezno električno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoča stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom. V njem je nameščena merilna oprema, ki se uporablja za nadzor kakovosti zraka v občini Medvode. Tehnični podatki merilnikov, ki so locirani na merilnem mestu so opisani v nadaljevanju.

Naziv	Proizvajalec	Model	Serijska številka	Merilno območje	Ločljivost	Merilni princip
Merilnik PAH	mlu-recordum	airmoBTX 31022	25180511	3.25 to 3,250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 1,000 ppb 0.32 to 325 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 100 ppb 0.03 to 32.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0 – 10 ppb	< 0.3 % čez 48 h (retencijski čas) < 2 % čez 48 h na 1 ppb)	Plinska kromatografija
Merilnik prašnih delcev	Grimm	EDM 180	18A13049	Od 0.1 do 10,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm 3$ %	Spektrometrija
Merilnika smeri in hitrosti vetra ter temperature zraka	METEK	USA-1	-	Od 0 do 60 m/s Od -40 do + 70 °C	0.1 m/s / 2° ali 2 %	Ultrazvok, Uporovni senzor

Za pravilno delovanje merilnikov se morajo izvajati redni testni posegi in vzdrževalna dela. Vsi posegi, ki so bili narejeni v mesecu januarju 2022 so prikazani v spodnji tabeli.

Datum	Naziv	Komentar
06.01.2022	BTX	Menjava 'trap' in kontrola delovanja s strani podjetja Merel d.o.o.
14.01.2022	BTX	Montaža merilnika, servis in naravnavanje
14.01.2022	BTX	Polnjenje generatorja vodika z deionizirano vodo (3 – 4 dl)
01.01.2022-31.01.2022	PM <sub>10</sub> (Tecora)	Potek primerjalnih meritev za delce PM <sub>10</sub>

### 3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

V nadaljevanju so predstavljene izmerjene koncentracije onesnažil PAH in PM<sub>10</sub> v mesecu januar 2022 na merilnem mestu Medvode.

#### 3.2.1 Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH

- **Benzen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	416	55.91%
Maksimalna urna koncentracija:	12.89 µg/m <sup>3</sup>	14.01.2022 17:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	5.39 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	1.44 µg/m <sup>3</sup>	29.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	3.06* µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	7.53 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2.72 µg/m <sup>3</sup>	
* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.		

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	119	29	2	12
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	209	50	12	71
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	59	14	3	18
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	25	6	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	416	100	17	100

### URNE KONCENTRACIJE - benzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

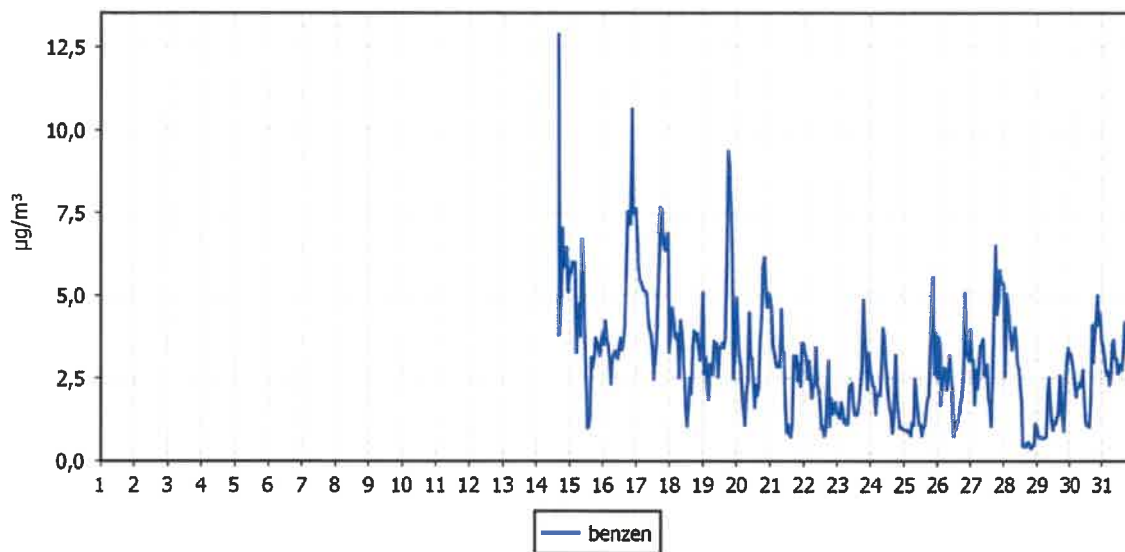

### DNEVNE KONCENTRACIJE - benzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

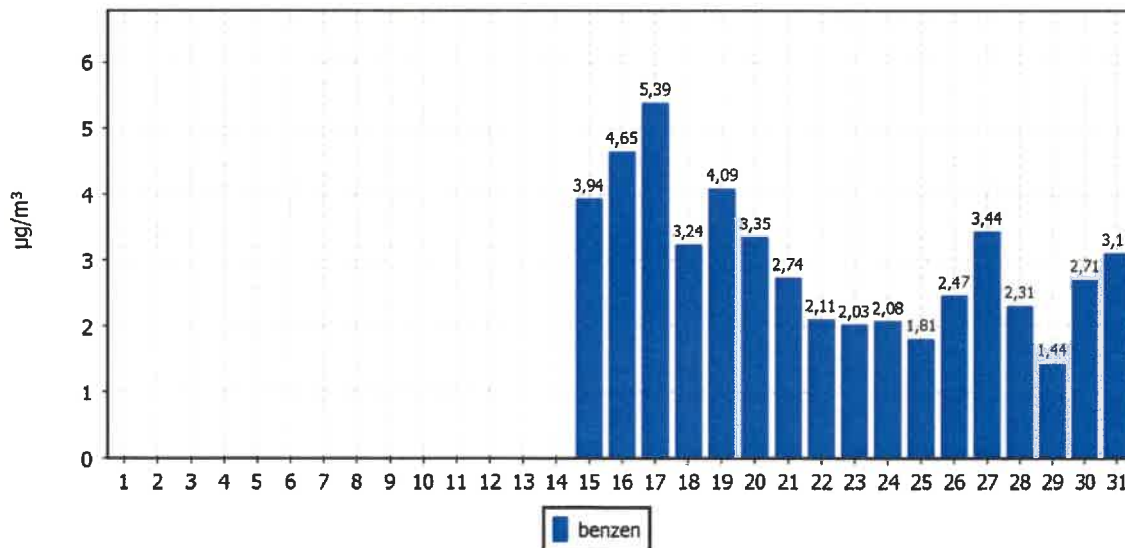

### KONCENTRACIJE - benzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

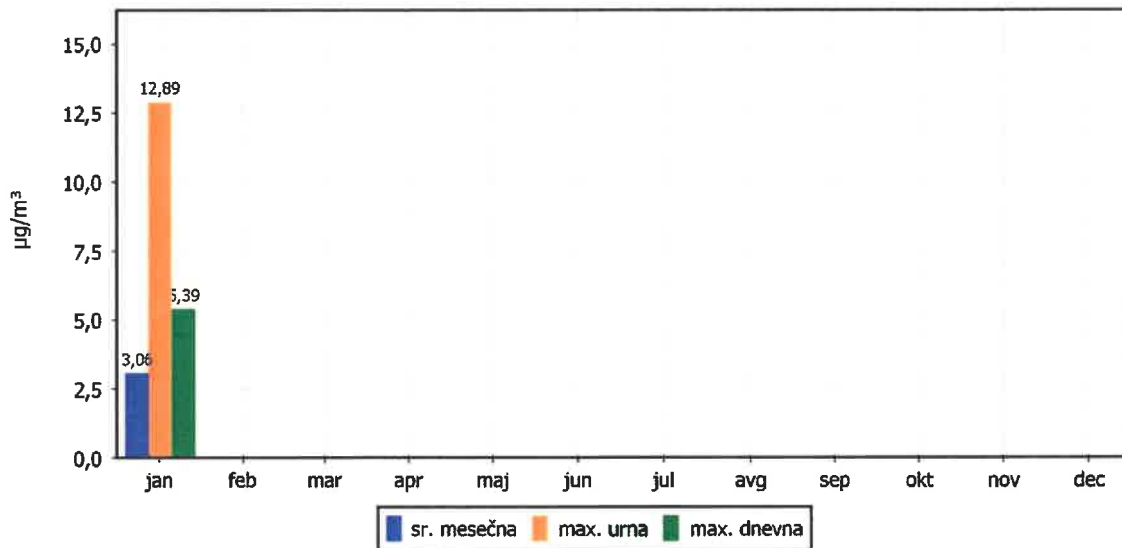

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

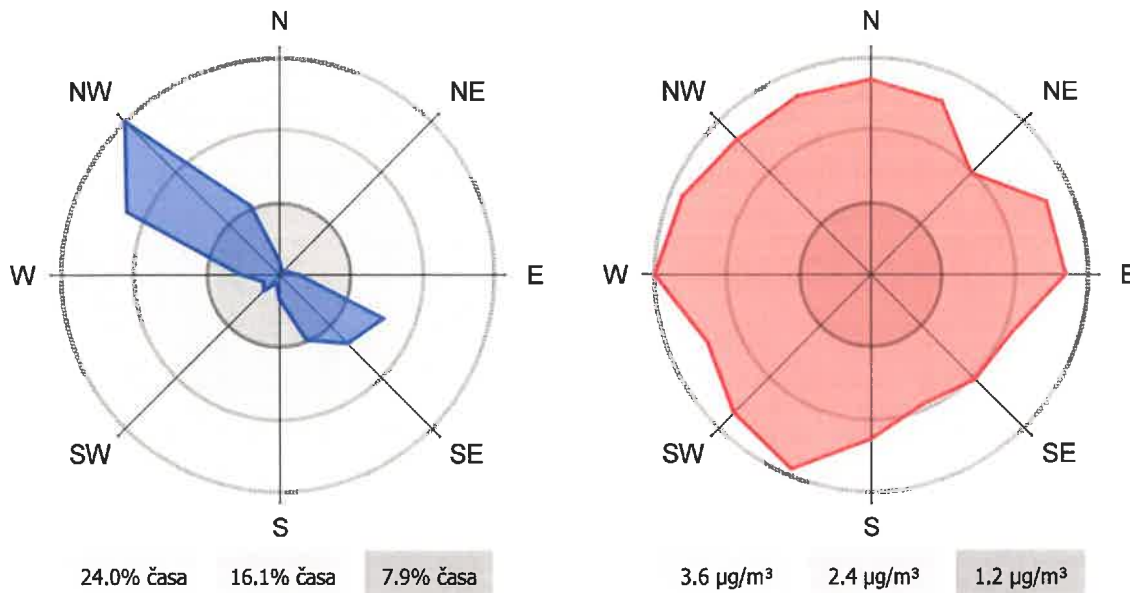

• **Toluen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	416	55.91%
Maksimalna urna koncentracija:	110.25 µg/m <sup>3</sup>	19.01.2022 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	25.63 µg/m <sup>3</sup>	19.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	1.98 µg/m <sup>3</sup>	30.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	8.71* µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	50.46 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	6.87 µg/m <sup>3</sup>	
* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.		

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	117	28	1	6
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	124	30	2	12
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	34	8	1	6
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	31	7	7	41
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	14	3	2	12
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	15	4	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	4	1	2	12
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	12	3	1	6
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	8	2	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	4	1	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	15	4	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	6	1	1	6
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	8	2	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	7	2	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	5	1	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	3	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	5	1	0	0
60.0 do 70.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
125.0 do 150.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
150.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	416	100	17	100

### URNE KONCENTRACIJE - toluen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

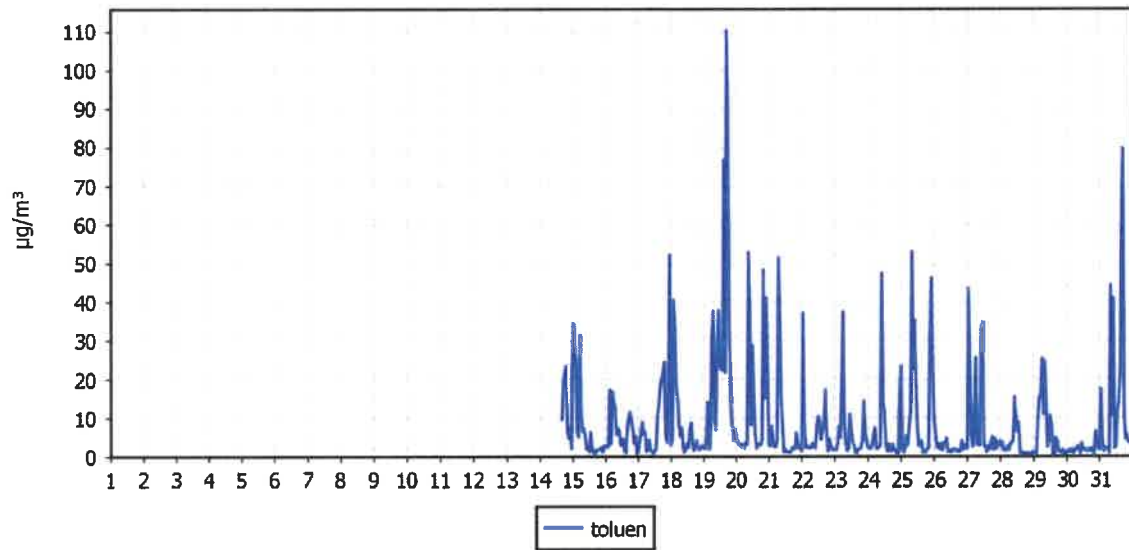

### DNEVNE KONCENTRACIJE - toluen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

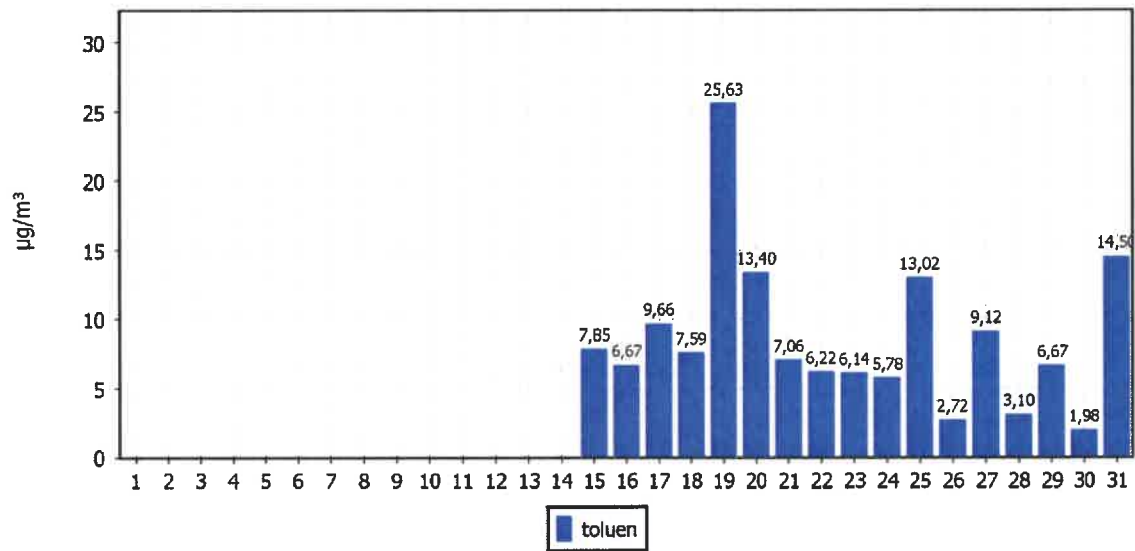

### KONCENTRACIJE - toluen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

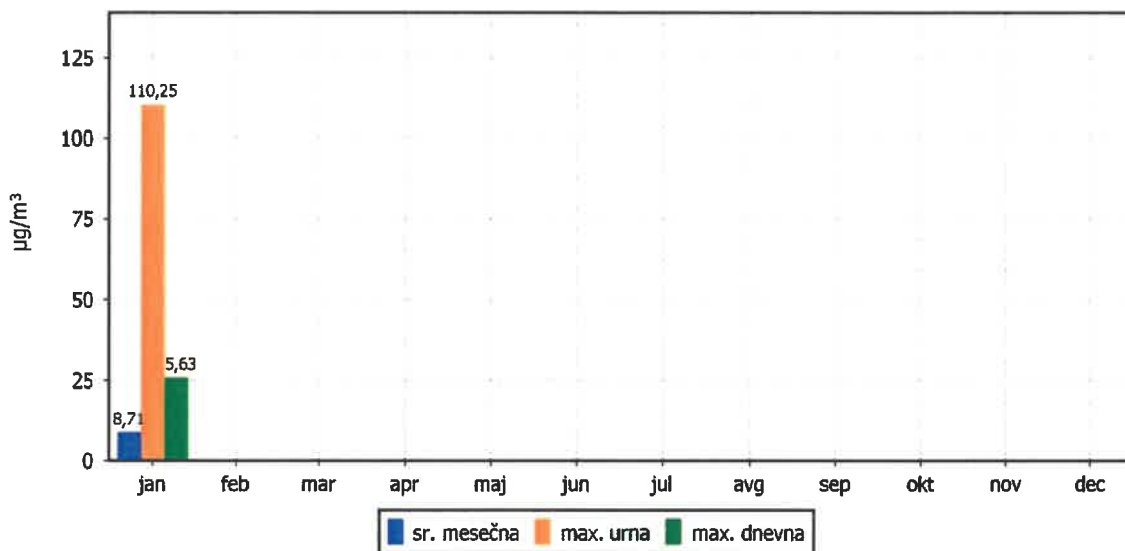

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

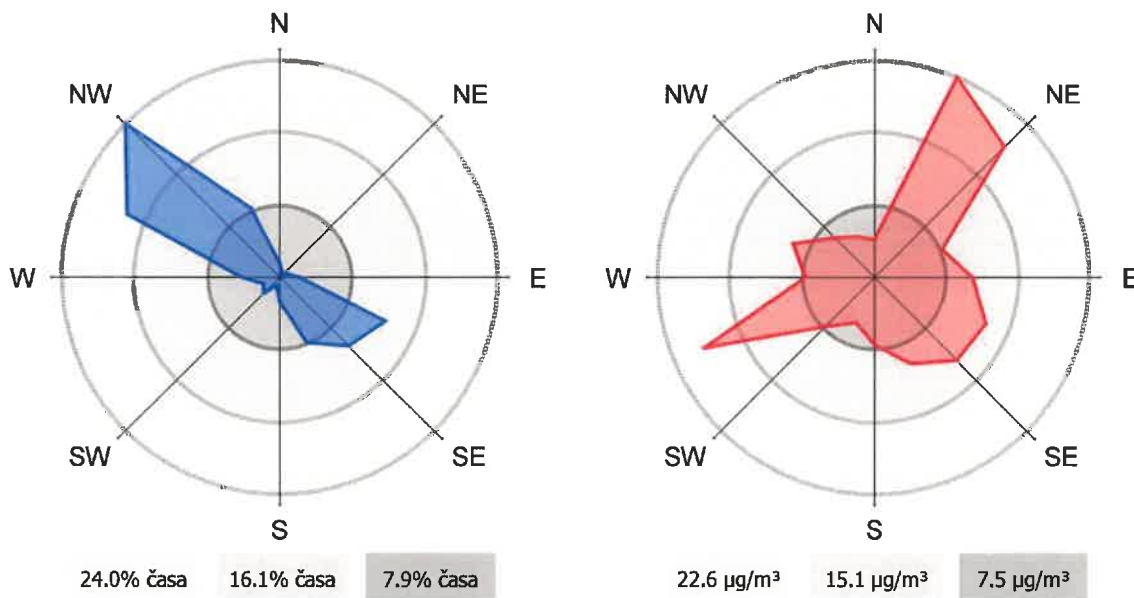

- **M & P ksilen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	416	55.91%
Maksimalna urna koncentracija:	1.78 µg/m <sup>3</sup>	19.01.2022 23:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	0.6 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.18 µg/m <sup>3</sup>	25.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.41* µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	1.32 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.42 µg/m <sup>3</sup>	
* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.		


Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	416	100	17	100
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	416	100	17	100



### URNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

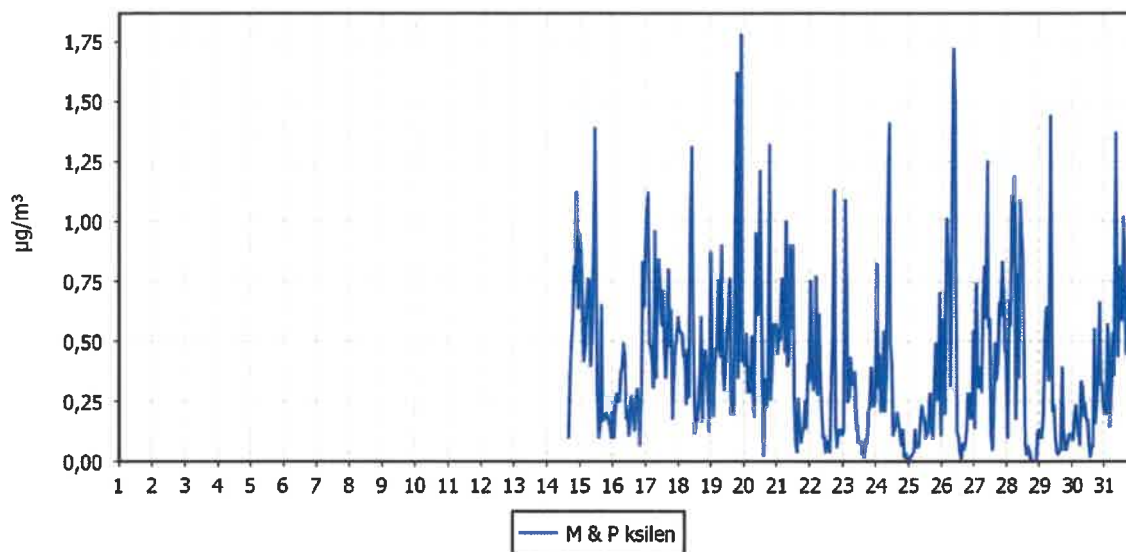

### DNEVNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

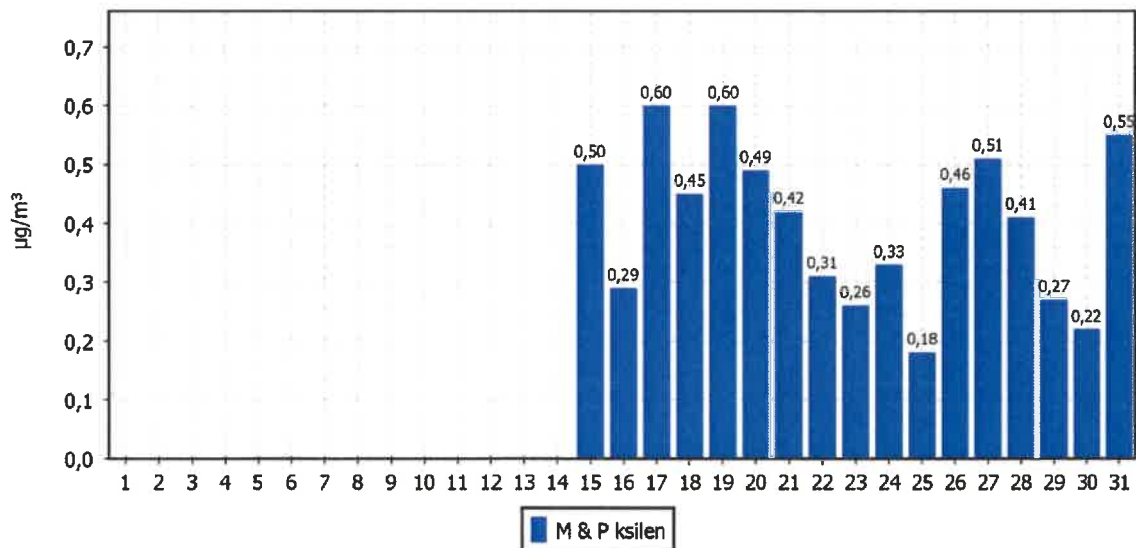

### KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

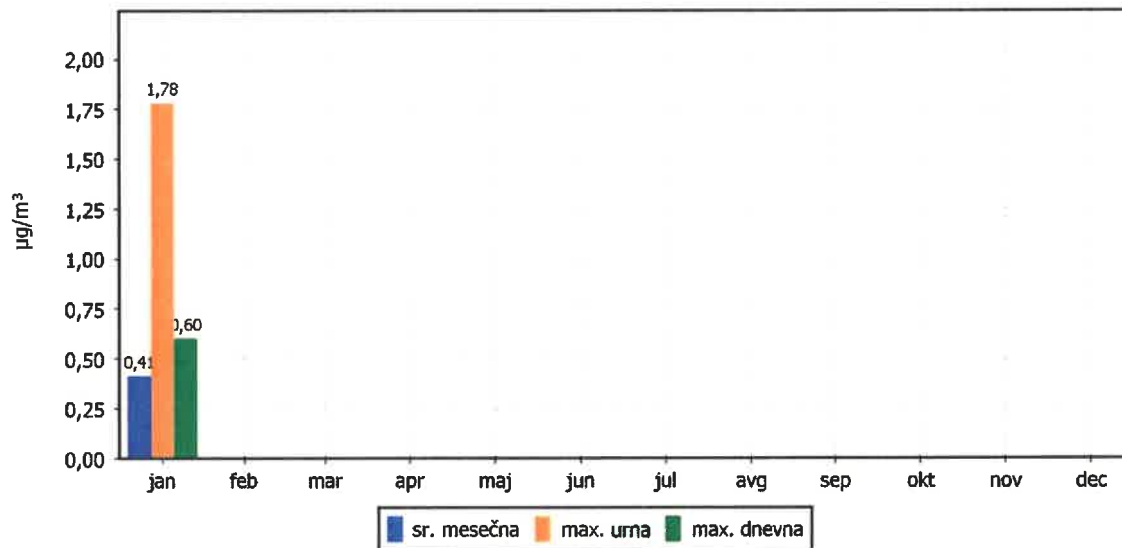

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

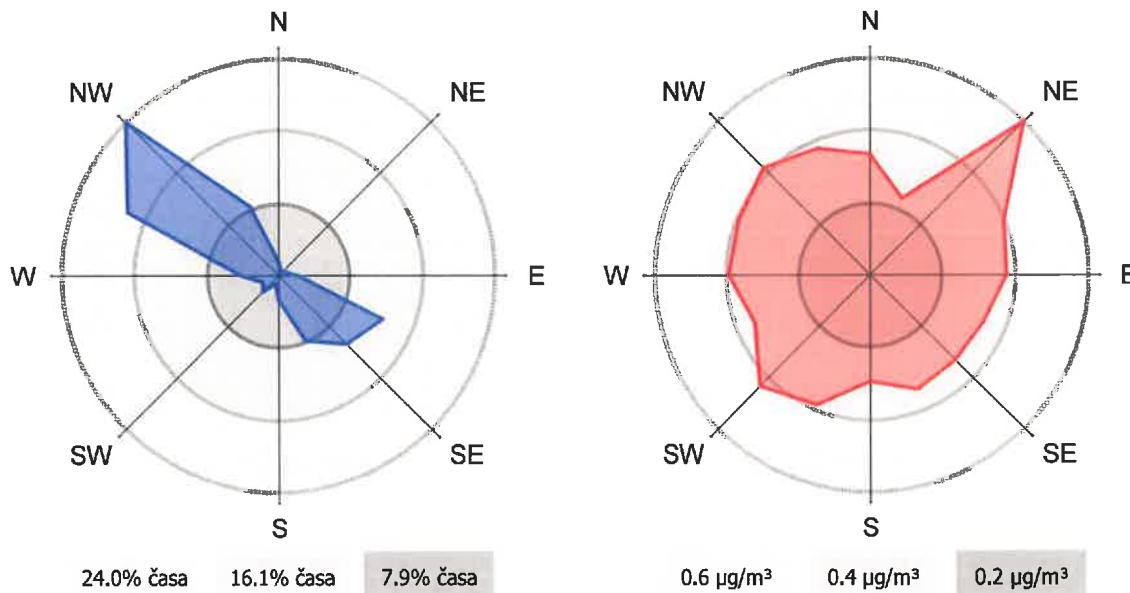

- Etilbenzen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	416	55.91%
Maksimalna urna koncentracija:	4.92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.01.2022 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	1.92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	1.05* $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	3.19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.		

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	374	90	17	100
2.0 do 4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	39	9	0	0
4.0 do 6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3	1	0	0
6.0 do 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
8.0 do 10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
10.0 do 12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
12.0 do 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
14.0 do 16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
16.0 do 18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
18.0 do 20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
20.0 do 25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
25.0 do 30.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
30.0 do 40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
40.0 do 45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
45.0 do 50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
Skupaj	416	100	17	100

### URNE KONCENTRACIJE - etilbenzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

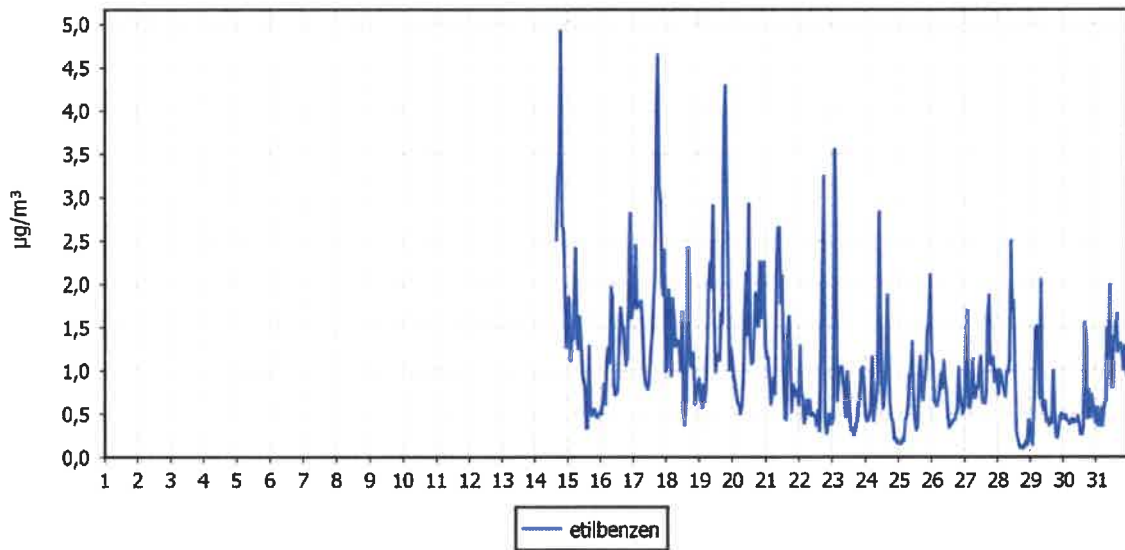

### DNEVNE KONCENTRACIJE - etilbenzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

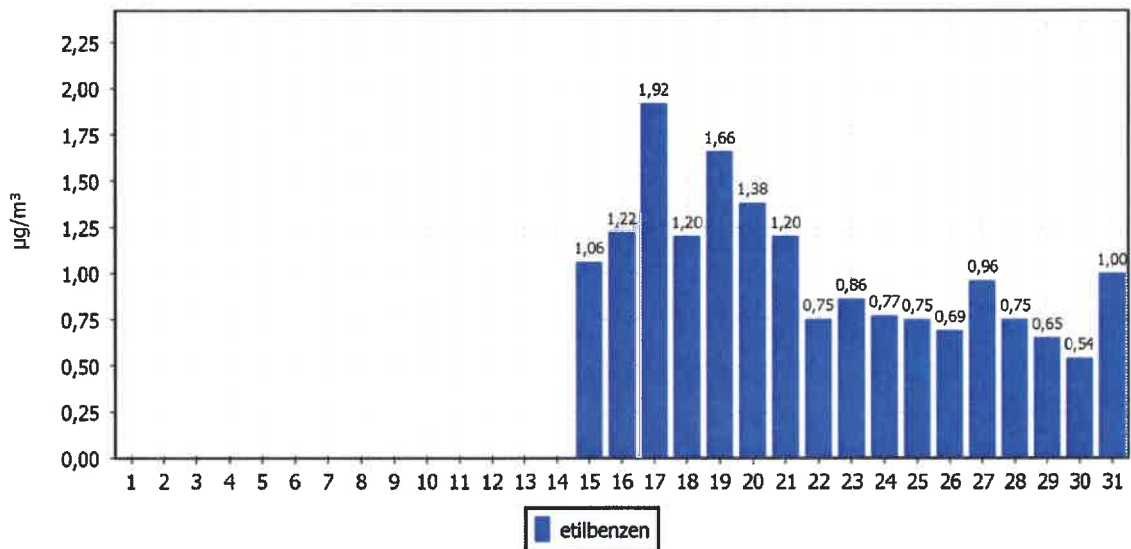

### KONCENTRACIJE - etilbenzen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

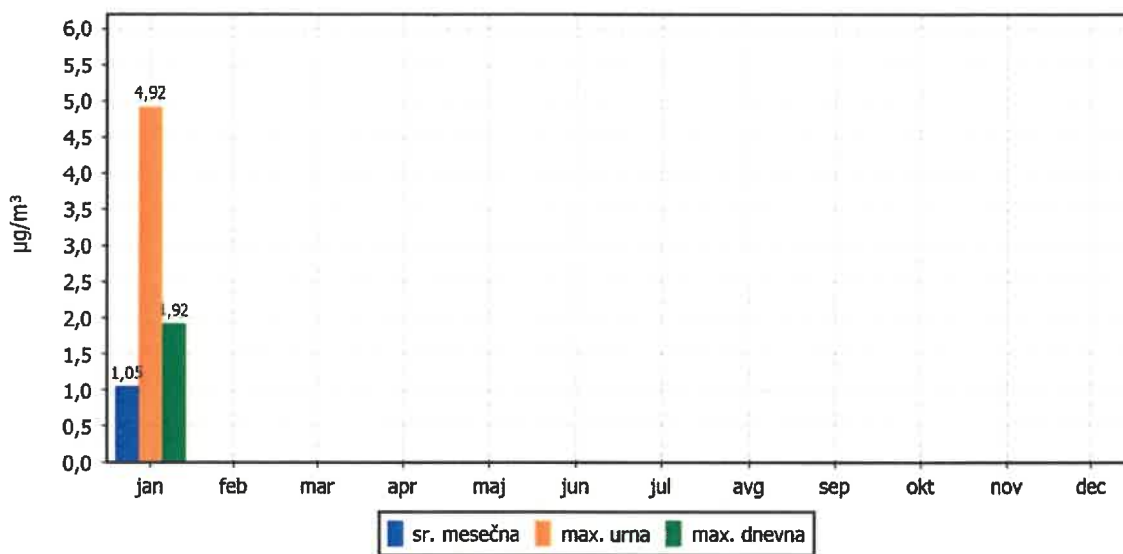

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

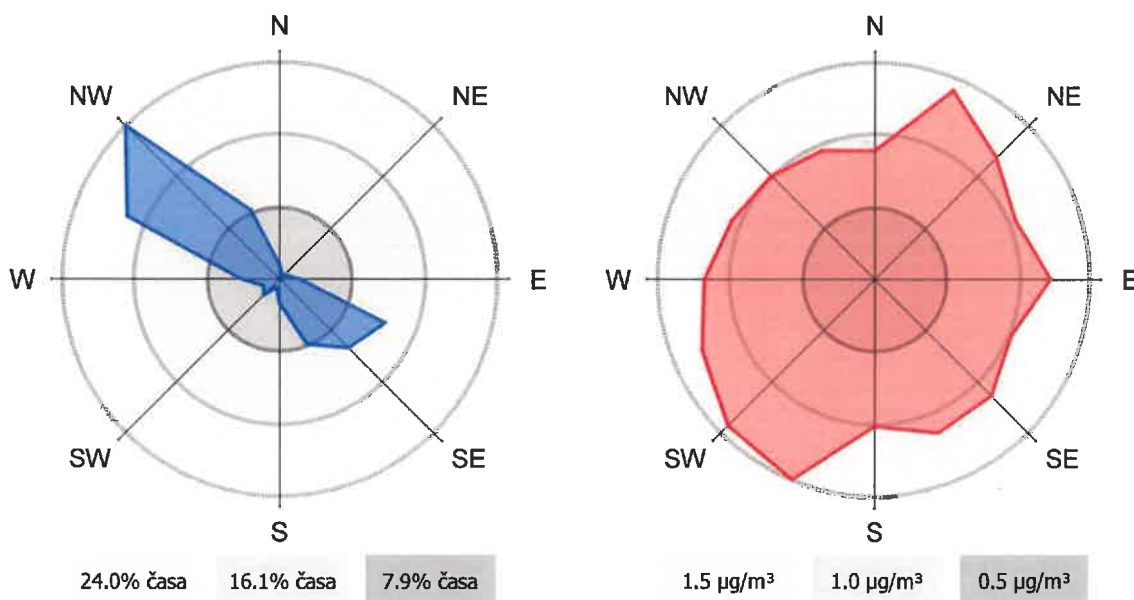

- O-ksilen**

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	416	55.91%
Maksimalna urna koncentracija:	2.62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.01.2022 17:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	0.68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	0.12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	0.32* $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	1.16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	0.24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.		

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	415	100	17	100
2.0 do 4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1	0	0	0
4.0 do 6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
6.0 do 8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
8.0 do 10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
10.0 do 12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
12.0 do 14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
14.0 do 16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
16.0 do 18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
18.0 do 20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
20.0 do 25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
25.0 do 30.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
30.0 do 40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
40.0 do 45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
45.0 do 50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0	0	0	0
Skupaj	416	100	17	100

### URNE KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

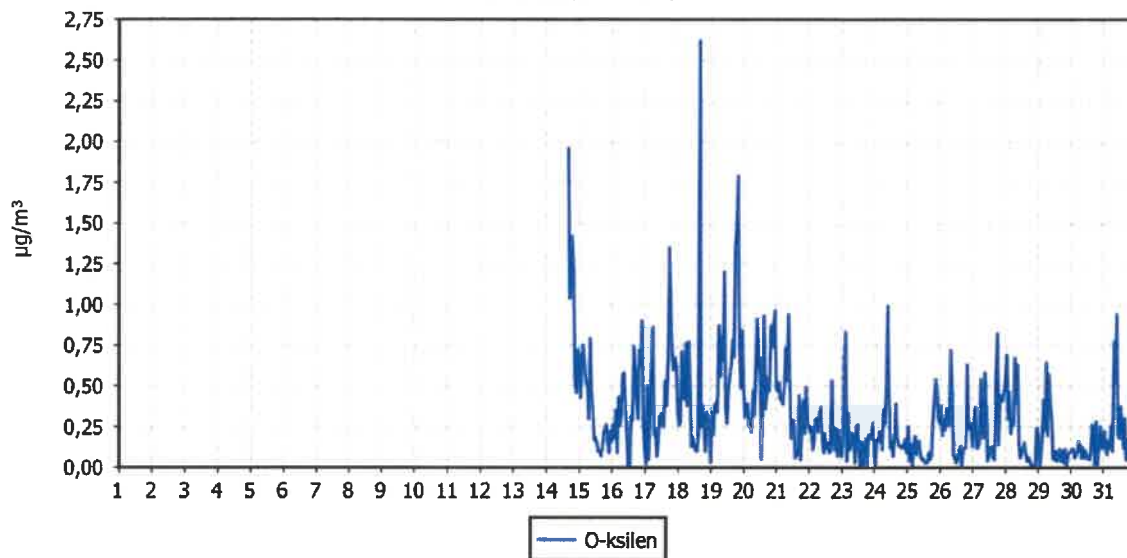

### DNEVNE KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

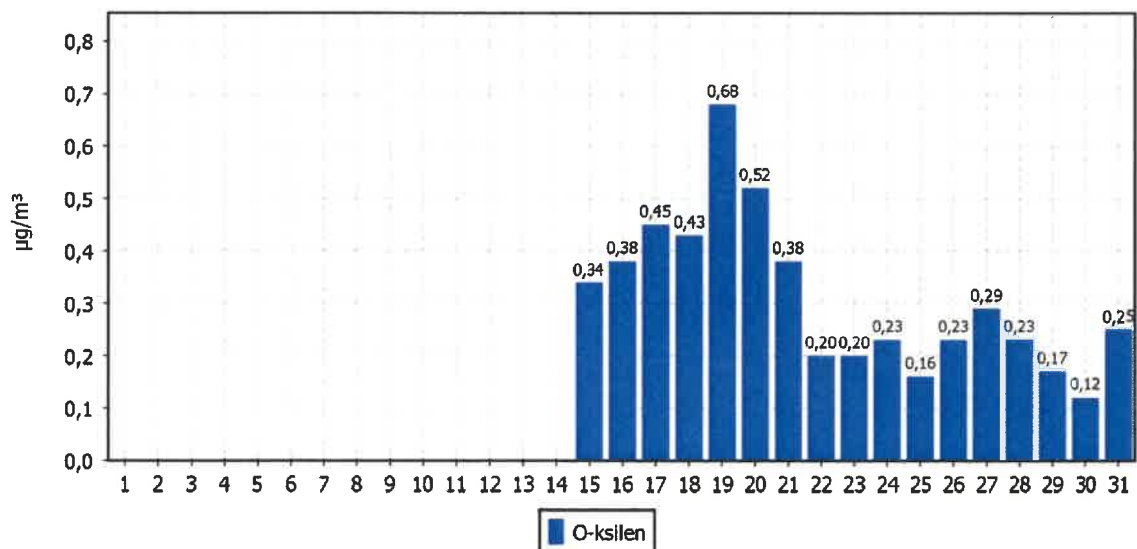

### KONCENTRACIJE - O-ksilen

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

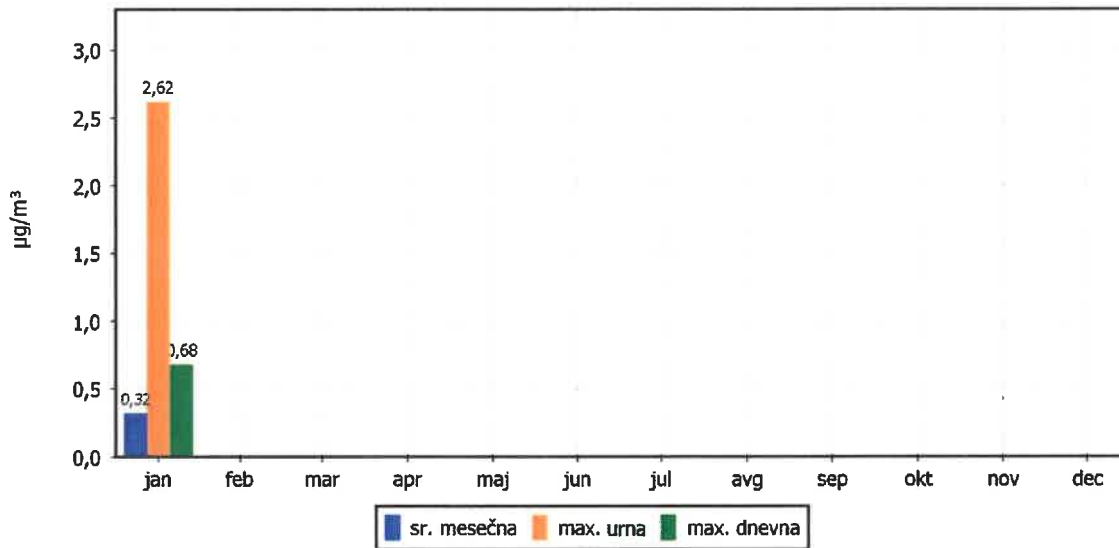

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

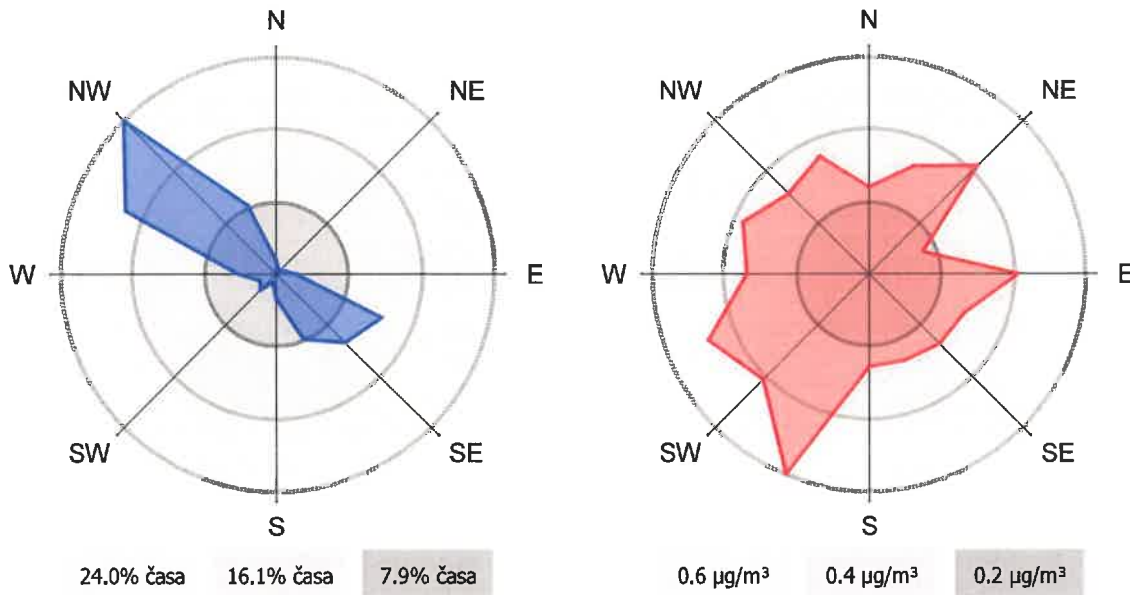



### 3.2.2 Prašni delci: PM<sub>10</sub>

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	723	97%
Maksimalna urna koncentracija:	90 µg/m <sup>3</sup>	16.01.2022 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	54 µg/m <sup>3</sup>	17.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m <sup>3</sup>	05.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	34 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m <sup>3</sup> :	2	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	66 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	36 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	40	6	1	3
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	16	2	0	0
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	31	4	0	0
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	51	7	3	10
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	67	9	1	3
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	72	10	6	20
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	80	11	3	10
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	100	14	4	13
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	101	14	6	20
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	58	8	4	13
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	71	10	2	7
60.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	34	5	0	0
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
500.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	723	100	30	100

### URNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

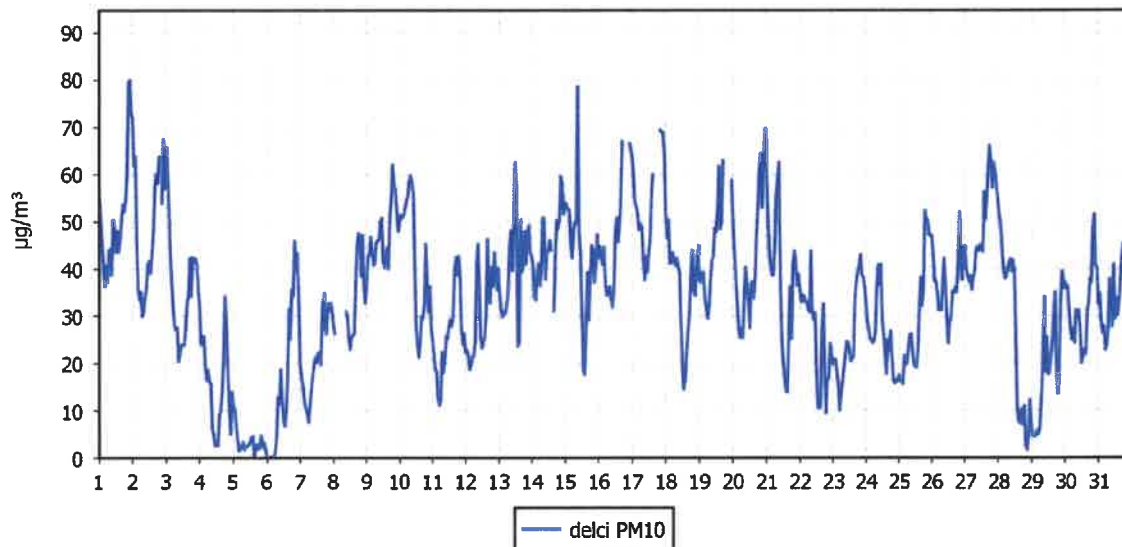

### DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

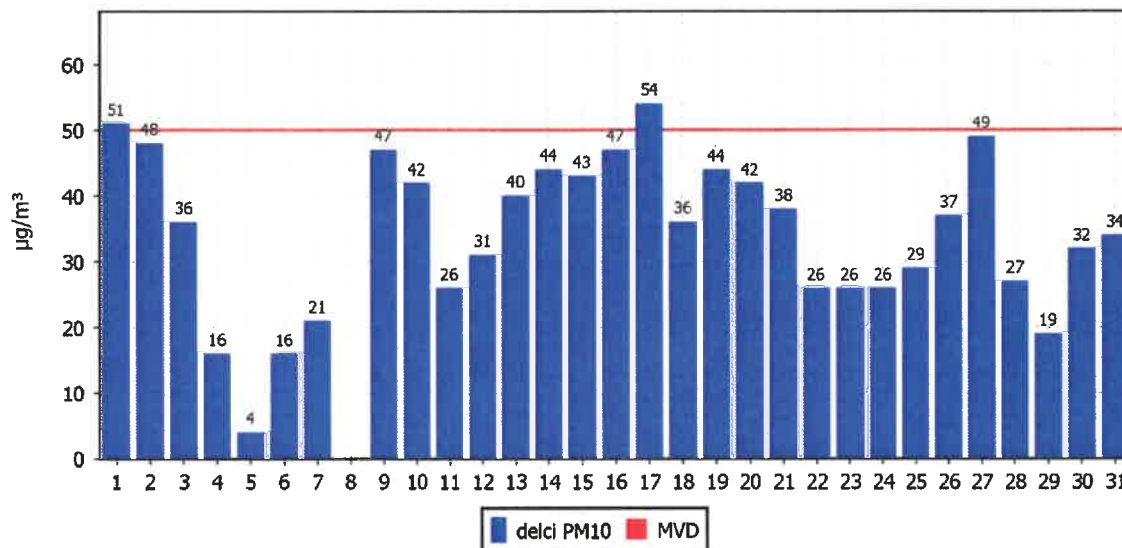

### KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.01.2023

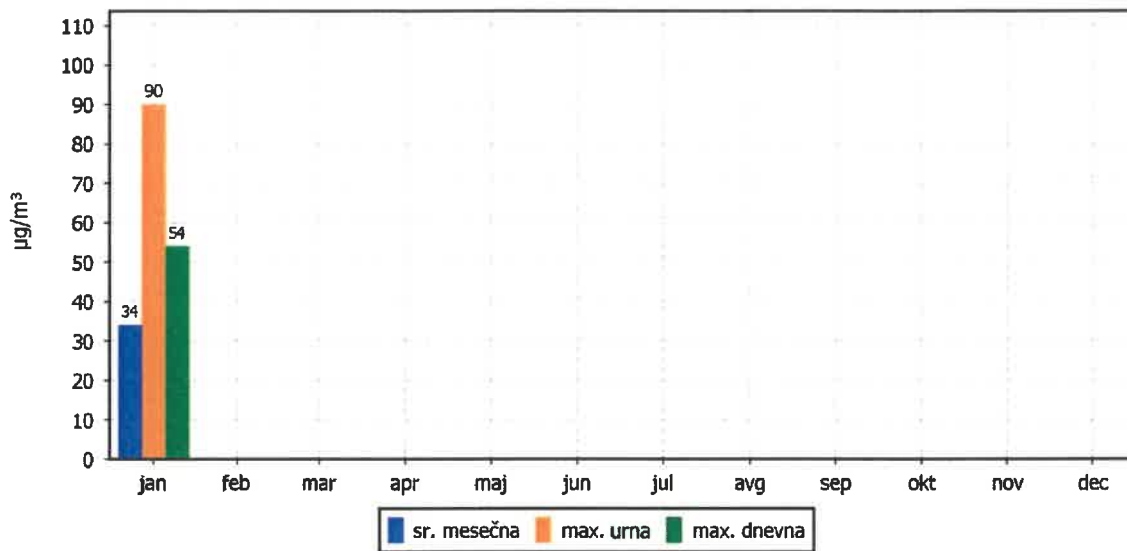

### ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

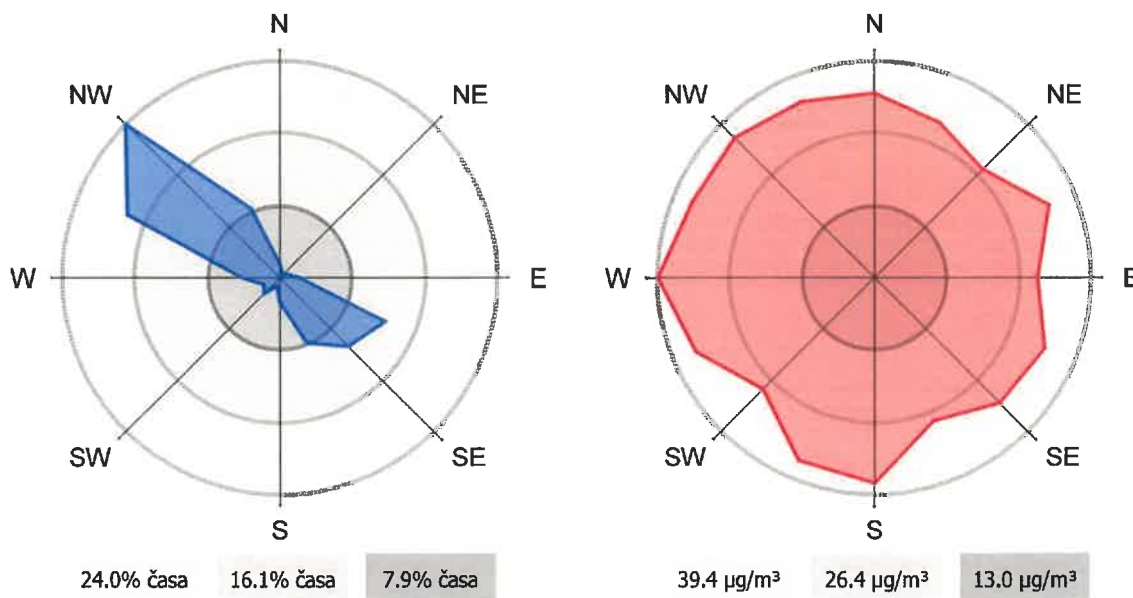

### 3.3 METEOROLOŠKE MERITVE

#### 3.3.1 Pregled temperature

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


#### TEMPERATURA

Razpoložljivih polurnih podatkov	1486	100%				
Maksimalna urna vrednost	13 °C	05.01.2022	07:00:00			
Maksimalna dnevna vrednost	9 °C	05.01.2022				
Minimalna urna vrednost	-8 °C	13.01.2022	07:00:00			
Minimalna dnevna vrednost	-5 °C	08.01.2022				
Srednja vrednost v obdobju	0 °C					
TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	919	62	455	61	19	61
0.0 do 3.0 °C	312	21	160	22	9	29
3.0 do 6.0 °C	101	7	50	7	1	3
6.0 do 9.0 °C	91	6	46	6	2	6
9.0 do 12.0 °C	43	3	21	3	0	0
12.0 do 15.0 °C	20	1	11	1	0	0
15.0 do 18.0 °C	0	0	0	0	0	0
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	0	0
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1486	100	743	100	31	100

### URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

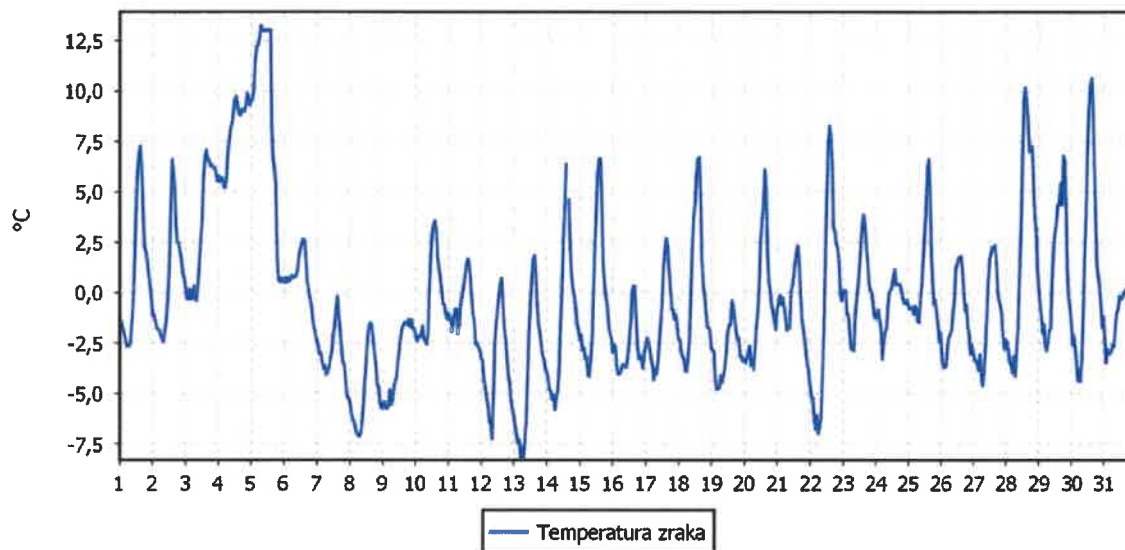

### TEMPERATURA ZRAKA

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.01.2023

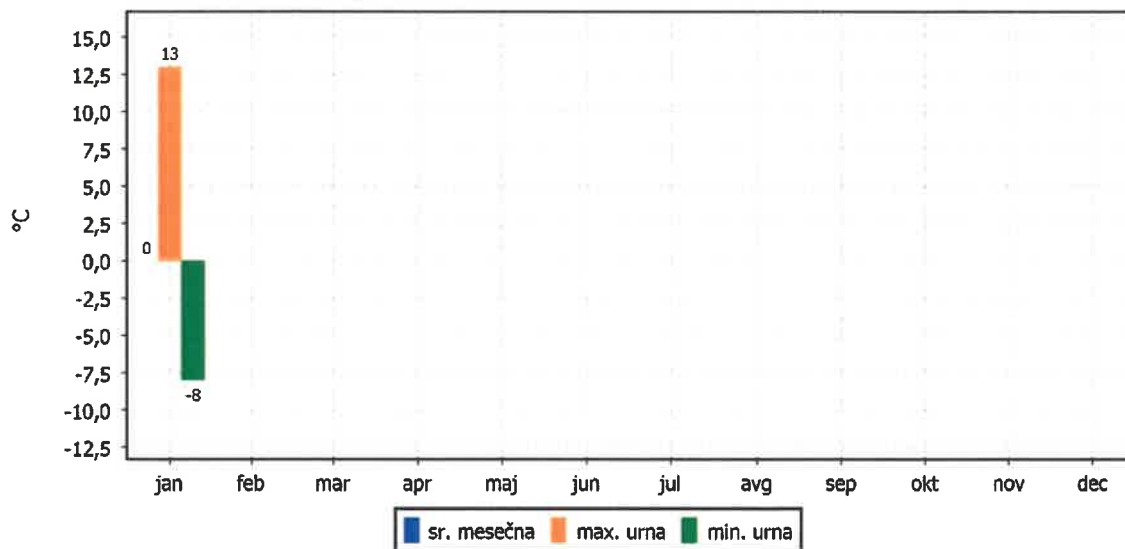

### 3.3.2 Pregled hitrosti in smeri vetra

Lokacija meritev: AMP Medvode

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1486	100%
Maksimalna urna hitrost:	6 m/s	28.01.2022 19:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	24.01.2022 14:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	∞		
	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	‰
N	0	2	6	8	4	2	0	1	0	0	0	23	15
NNE	0	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	10	7
NE	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	7	5
ENE	0	3	5	6	1	0	0	0	0	0	0	15	10
E	0	2	9	11	7	4	0	0	0	0	0	33	22
ESE	0	9	23	38	71	33	13	0	0	0	0	187	126
SE	0	10	19	55	52	18	4	1	0	0	0	159	107
SSE	0	14	20	25	22	10	22	3	0	0	0	116	78
S	0	5	14	14	8	0	0	0	0	0	0	41	28
SSW	0	2	6	3	4	0	0	0	0	0	0	15	10
SW	0	4	8	10	3	1	2	9	0	0	0	37	25
WSW	0	8	8	6	1	2	4	0	0	0	0	29	20
W	0	14	25	15	6	2	1	0	0	0	0	63	42
WNW	0	11	42	77	103	30	8	0	0	0	0	271	182
NW	0	6	36	96	145	43	20	9	2	0	0	357	240
NNW	0	8	20	38	41	9	1	5	1	0	0	123	83
SKUPAJ	0	104	244	405	472	155	75	28	3	0	0	1486	1000

### URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

AMP Medvode


01.01.2022 do 01.02.2022

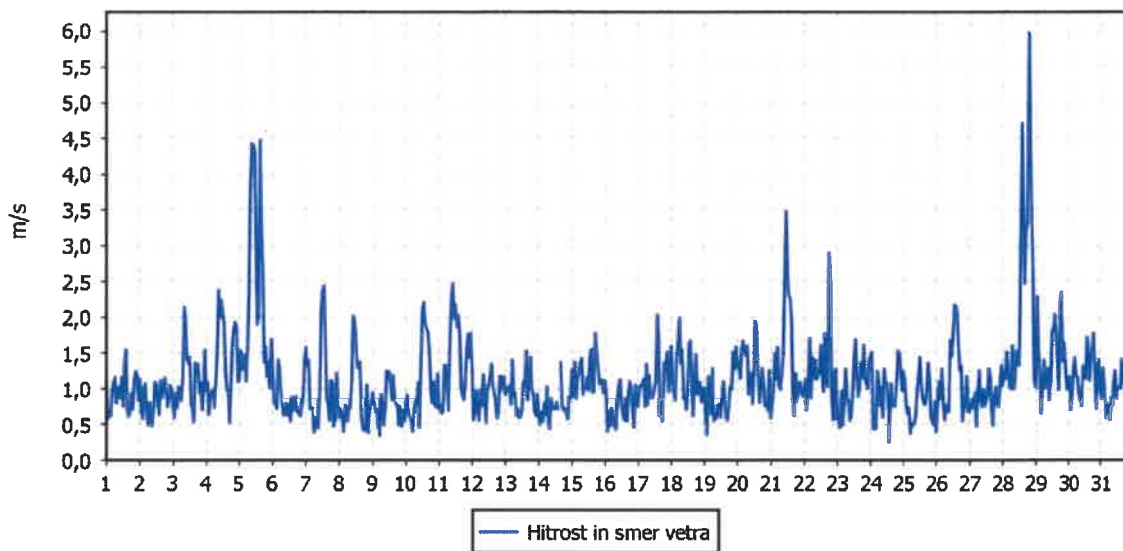

### ROŽA VETROV

AMP Medvode

01.01.2022 do 01.02.2022

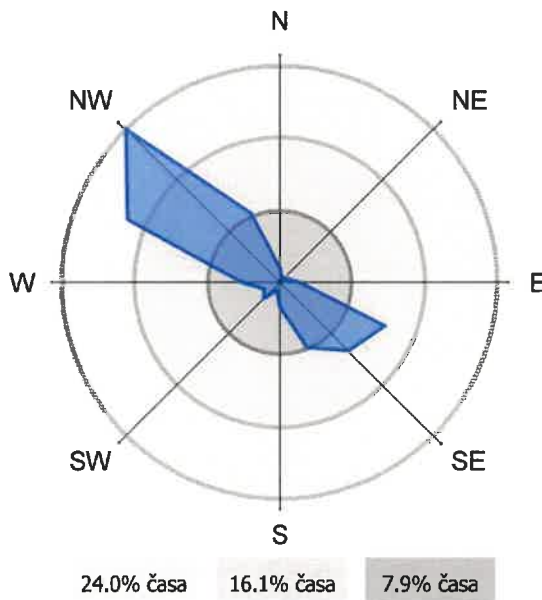



Elektroinštitut Milan Vidmar



## 4 ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka občine Medvode na lokaciji avtomatske merilne postaje Medvode. Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov.

V poročilu so za mesec januar 2022 podani rezultati urnih in dnevni vrednosti za parametre benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena, O-ksilena in PM<sub>10</sub> ter njihova statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov na tej lokaciji.

Dne 06.01.2022 je podjetje Merel d.o.o. izvedlo servis merilnika BTX, ki ni pravilno deloval že od sredine meseca novembra 2021. Ugotovljeno je bilo puščanje plina vodika (H<sub>2</sub>). Podjetje je predlagalo menjavo povezovalnega voda. Meritve so se ponovno vzpostavile dne 14.01.2022. Razpoložljivost podatkov BTX-ov je zato ta mesec bila samo 56%.

Maksimalna urna koncentracija **benzena** je znašala 12,9 µg/m<sup>3</sup> (dne 14.01.2022 ob 17:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 5,4 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo iz vseh smeri dokaj enakomerno, največji deleži so bili iz smeri N,W in SWS.

Maksimalna urna koncentracija **toluena** je znašala 110,3 µg/m<sup>3</sup> (dne 19.01.2022 ob 18:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 25,6 µg/m<sup>3</sup>. Do onesnaženja je prišlo predvsem iz severo-vzhodne smeri, največji deleži so bili iz smeri NNE.

Maksimalna urna koncentracija **M & P ksilena** je znašala 1,8 µg/m<sup>3</sup> (dne 19.01.2022 ob 23:00), dnevna koncentracija je znašala 0,6 µg/m<sup>3</sup>. Do onesnaženja je prišlo predvsem iz severo-vzhodne smeri, največji deleži so bili iz smeri NE.

Maksimalna urna koncentracija **etilbenzena** znašala 4,9 µg/m<sup>3</sup> (dne 14.01.2022 ob 20:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 1,9 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje je prišlo iz vseh smeri dokaj enakomerno, največji deleži so bili iz smeri NNE in SWS.

Maksimalna urna koncentracija **O ksilena** je znašala 2,6 µg/m<sup>3</sup> (dne 18.01.2022 ob 17:00), maksimalna dnevna koncentracija pa je bila 0,7 µg/m<sup>3</sup>. Največji deleži onesnaženosti so prišli iz smeri NE, E in SWS.

Dnevna mejna vrednost (50 µg/m<sup>3</sup>) **PM<sub>10</sub>** delcev je bila v mesecu januarju presežena **2-krat**. Maksimalna urna koncentracija delcev PM<sub>10</sub> je znašala 90 µg/m<sup>3</sup> (dne 16.01.2022 ob 20:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 54 µg/m<sup>3</sup>, srednja mesečna koncentracija za to obdobje pa je znašala 34 µg/m<sup>3</sup>. Onesnaženje z delci PM<sub>10</sub> je prišlo v enakomerno iz vseh smeri.

Temperatura zunanjega zraka se je v povprečju gibala okrog 0 °C. Maksimalna dnevna vrednost temperature je znašala 13 °C (05.01.2022), minimalna dnevna temperature pa -5 °C (08.01.2022). Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s. Prevladoval je severozahodni-jugovzhodni veter.

Mesec januar je bil proti pričakovanju topel in sončen mesec, z zelo malo padavinami. 1. januarja 2022 so bile izmerjene zelo visoke temperature. Na primer v Godnjah na Krasu so izmerili kar 19 °C. Temperaturni obrat, ki se je nato zgodil z 12. na 13. januar, je prinesel najhladnejše temperature te zime. Na Kočevskem se je ohladilo na -14 °C, v Logatcu so zabeležili -13,7 °C, Ravne na Koroškem -10,4 °C, v Murski Soboto -6



Elektroinštitut Milan Vidmar

°C, v Ljubljani in Mariboru -7 °C in Celju -9 °C. Pod ledišče se je živo srebro spustilo tudi v večjem delu Primorske, malo nad ničlo je bilo le v Vipavski dolini in na Obali. V tem mesecu je v Sloveniji v nižinah zapadel zgolj 1 cm snega. Podobno skromen januar smo nazadnje imeli pred desetimi leti. Drugače pa je na severni strani Alp, kjer je v preteklih dneh marsikje zapadlo blizu 1 m snega. Obilno je zasnežilo tudi Grčijo in Turčijo, snežna odeja je prekrila celo nekatere otoke v Egejskem morju. Ponekod toliko snega niso beležili že več desetletij.

Število obolelih s COVID-19 v Slovenji je ponovno začelo naraščati, doseženi so bili tudi rekordi v dnevnem številu okužb.